



**PRUŽNE
GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

**POSLOVNO PODRUČJE POSIT
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 41640**

Naš znak: A.K.4.3.

P.N. Br.: 101/150/25

Ur.Br.: 436-25-1

EBN: 41640

Datum: 05.03.2025.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmet nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	ZGLOBNI PRIČVRSNIK KOSNIKA KONZOLE 112 000	kom	6
2.	PRIČVRSNIK ZATEGE KONZOLE 111 700	kom	6
3.	PRIČVRSNIK NOSAČA OPREME NA GREДУ KRUTOG PORTALA 139 700	kom	4
4.	NOSAČ OPREME NA GREĐI KRUTOG PORTALA 103 400	kom	4
5.	ZGLOBNI PRIČVRSNIK KOSNIKA KONZOLE ZA NOSAČ ILI NOGU 120 500	kom	4
6.	PRIČVRSNIK ZATEGE KONZOLE ZA NOSAČ ILI NOGU 120 400	kom	4
7.	ZAŠTITNA OGRLICA NA NOGU KRUTOG PORTALA 901 600	kom	16
8.	ŠIPKA ZATEGE Ø 16 mm TIP B DUŽINE 640 mm 200 200	kom	4
9.	ŠIPKA ZATEGE Ø 16 mm TIP D DUŽINE 940 mm 200 200	kom	4
10.	ŠIPKA ZATEGE Ø 16 mm TIP F DUŽINE 1240 mm 200 200	kom	2
11.	KOSNIK Ø 41/33 TIP D DUŽINE 2500 mm 200 600	kom	4
12.	KOSNIK Ø 41/33 TIP G DUŽINE 2850 mm 200 600	kom	4

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

13.	KOSNIK Ø 41/33 TIP H DUŽINE 3000 mm 200 600	kom	2
14.	NOSAČ POLIGONATORA Ø 30/25 TIP C DUŽINE 1500 mm 200 900	kom	2
15.	NOSAČ POLIGONATORA Ø 30/25 TIP D DUŽINE 1700 mm 200 900	kom	4
16.	NOSAČ POLIGONATORA Ø 30/25 TIP L DUŽINE 2900 mm 200 900	kom	2
17.	NOSAČ POLIGONATORA Ø 30/25 TIP M DUŽINE 3100 mm 200 900	kom	1
18.	NOSAČ POLIGONATORA Ø 30/25 TIP N DUŽINE 3300 mm 200 900	kom	1
19.	POLIGONATOR 900 mm 201 100	kom	8
20.	POLIGONATOR 1000 mm 205 800	kom	2
21.	IZOLATOR ZATEGE (KOMPOZITNI) 200 150	kom	10
22.	PODESIVI VIJAK 200 350	kom	10
23.	STEZALJKA SA KUKOM I PRSTENOM ZA CIJEV Ø41 200 400	kom	10
24.	STEZALJKA SA KUKOM ZA NOSIVO UŽE 200 500	kom	10
25.	STEZALJKA NOSAČA POLIGONATORA ZA CIJEV Ø41 200 700	kom	10
26.	IZOLATOR KOSNIKA (KOMPOZITNI) 200 850	kom	10
27.	DRŽAČ POLIGONATORA ZA CIJEV Ø30 201 000	kom	10
28.	STEZALJKA KONTAKTNOG VODIČA 201 200	kom	10
29.	ALKA PROTIV VJETRA 201 300	kom	10
30.	STEZALJKA SA UŠICOM ZA "V" VJEŠALJKU CIJEV Ø30 201 400	kom	10
31.	STEZALJKA NOSIVO UŽETA ZA VJEŠALJKU 500 310	kom	24
32.	STEZALJKA KONTAKTNOG VODIČA ZA VJEŠALJKU 500 410	kom	24

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

33.	STEZALJKA NOSIVOĞ UŽETA ZA VJEŠALJKU 500 300	kom	24
34.	STEZALJKA KONTAKTNOG VODIČA ZA VJEŠALJKU 500 400	kom	24
35.	STEZALJKA "Y" UŽETA ZA VJEŠALJKU 500 305	kom	4
36.	UŠKA ALKE ZA UŽE 201 500	kom	30
37.	PRSTEN "V" VJEŠALJKE 201 600	kom	10
38.	STEZALJKA SA "U" VIJKOM 5-7 mm 201 700	kom	20
39.	STEZALJKA SA "U" VIJKOM 10-12 mm 300 100	kom	20
40.	OBUJMICA "V" VJEŠALJKE 201 800	kom	20
41.	UŽE; Cu 16mm ² ; Ø5,1mm , 0,144 kg/m, 501 600	kg	9
42.	ŽICA ZA VJEŠALJKE ; Cu 19,6 mm ² ; Ø5mm , 0,175 kg/m 500 500	kg	8
43.	UŽE ZA VJEŠALJKE ; NEHRĐAJUČI ČELIK; Ø3mm 500 510	m	24
44.	PRIČVRSNIK POVRATNOG VODA I UZEMLJENJA ZA ČELO BETONSKOG PRAGA 600 530	kom	106
45.	PRIČVRSNIK POVRATNOG VODA I UZEMLJENJA ZA SREDINU BETONSKOG PRAGA 600 540	kom	208
46.	POCINČANO UŽE Fe/Zn 95 mm ²	m	500
47.	ARMIRANO GUMENO CRIJEVO (UNUTARNJI PROMJER MINIMALNO Ø 19 mm)	m	32
48.	STOPICA ZA VIJAK M16 I UŽE 95 mm ²	kom	105
49.	STOPICA ZA VIJAK M12 I UŽE 95 mm ²	kom	105
50.	SPOJNI PRIBOR ZA JEDNOSTRUKI SPOJ UZEMLJENJA NA TRAČNICU (VIJAK M12 S MATICOM, KOSITRENI BAKRENI UMETAK) KAO Cembre AR 60D	kom	105
51.	VIJAK M16x45/45 S DVOSTRUKOM MATICOM ZA VIJAK M16, OPRUŽNOM PODLOŠKOM Ø 16,2 mm I RAVNOM PODLOŠKOM Ø 17 mm	kom	105

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

52.	STEZALJKA ZA PRIVREMENO UZEMLJENJE	kom	4
-----	------------------------------------	-----	---

Napomena:

- Uz specificiranu robu potrebno je isporučiti ateste, certifikate izjavu o sukladnosti. Dokumenti moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo ako je proizvod proizveden izvan Republike Hrvatske.
- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.
- Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ponuditelj je obavezan iste dostaviti s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatskom jeziku.

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Krešimir Grgić, mob: 099/4684 632, kresimir.grgic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Sesevetska Sela**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 30 dana od slanja narudžbenice
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 120 dana)

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **12.03.2025. god. do 12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj oмотnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/150/25 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

PRILOG 1

TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE

***MATERIJAL I OPREMA KONTAKTNE MREŽE ZA RADOVE NA IZGRADNJI
STAJALIŠTA SESVETSKA SELA NA PRUZI M102 ZA PODRUČJE REPUBLIKE
HRVATSKE***

Zagreb, ožujak 2025. godine

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE

1) Opći uvjeti isporuke

- Uz specificiranu robu potrebno je isporučiti dokumente o tipskim ispitivanjima proizvoda, tehničku i ispitnu dokumentaciju te izjavu o sukladnosti. Dokumenti moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo ako je proizvod proizveden izvan Republike Hrvatske,
- Dobavljač treba priložiti suglasnost proizvođača da nudi njegovu robu,
- Rok valjanosti ponude je najmanje 120 (stodvadeset) dana od dana otvaranja ponude.
- Ukoliko je potencijalni ponuditelj isporučivao društvu ponuđeni materijal, isti ne mora dostaviti dokaz da je oprema ugrađena. Potrebno je da ponuditelj dostavi izjavu kojom se poziva na ugovor / narudžbenicu koju je sklopio sa društvom.
- Ponuditelj mora priložiti dokaze/potvrde o izvršenju najmanje 1 (jednog), a najviše 5 (pet) ugovora u posljednjih 5 (pet) godina od godine raspisivanja natječaja za urednu isporuku materijala i opreme koji su po vrsti, obimu i složenosti isti ili slični ovom predmetu nabave zbirne vrijednosti od minimalno 60.000,00 Eur (šezdeset tisuća) Eura (bez PDV-a). Ponuditelj mora dokazati da je oprema ugrađena na željezničkim prugama Republike Hrvatske i/ili zemalja Europske Unije.

Potvrda o urednom ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište naručitelja (druge ugovorne strane),
- naziv i sjedište ponuditelja,
- predmet i vrijednost materijala i opreme,
- popis materijala i opreme kojima se dokazuju reference,
- vrijednost materijala i opreme kojima se dokazuju reference (bez PDV-a),
- datum i mjesto isporuke materijala i opreme,
- navod o urednoj isporuci materijala i opreme.

Iz navedenih potvrda mora biti vidljivo da Ponuditelj raspolaže potrebnim iskustvom vezanim za ovaj predmet nabave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka od strane Ponuditelja, Naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće osobe koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

Naručitelj traži ove dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza gospodarskog subjekta prema drugoj ugovornoj strani, jer želi sklopiti Ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem.

Pod sličnim materijalom i opremom smatra se materijal i oprema postrojenja kontaktne mreže.

Norme materijala

Naziv materijala	Norma
Čelični profili i čelik za kovanje	HRN EN 10025, HRN EN 10083
Čelične cijevi	HRN EN 10210
Čelični vijci	HRN EN ISO 898-1, ISO 898-2
Vijci od nehrđajućeg čelika	HRN EN ISO 4017, HRN EN ISO 4014, HRN EN ISO 3506-1
Temper lijev	HRN EN 1562
Sivi lijev	HRN EN 1561
Dijelovi od bakra	EN 1718, EN 13601, EN 50027
Spojni elementi od bakra	EN 1718, EN 13601, EN 50027
Vruće pocinčavanje	HRN EN ISO 1461

2) Tehničke specifikacije i uvjeti isporuke

Roba mora odgovarati traženim uvjetima i normama iz nacrtu i dokumenta "Specifikacije materijala i specifikacije ispitivanja elemenata KM". Kvalitativni prijem obavlja se sukladno dokumentu „Specifikacije materijala i specifikacije ispitivanja elemenata KM“, koji je sastavni dio ovog dokumenta.

- Uz opremu se isporučuje sav potreban pribor za kompletnu montažu (vijci, matice...).

3) Način preuzimanja dijelova i sklopova kontaktne mreže

- a) vizualni pregled količina dijelova i sklopova ponuđenih za preuzimanje,
- b) odabir uzoraka za detaljan pregled i ispitivanje sukladno dokumentu "Specifikacije materijala i specifikacije ispitivanja elemenata KM",
- c) za pregled i ispitivanje uzoraka metodom slučajnog odabira, uzima se najmanje 0,1% komada uzoraka od količine ponuđene za preuzimanje, odnosno najmanje jedan (1), a najviše dvadeset (20) komada što ovisi o vrsti i količini uzoraka ponuđenih za preuzimanje,
- d) proizvođač je dužan o svom trošku proizvesti veći broj komada od naručenih za broj koji će se uništiti prilikom ispitivanja i preuzimanja,
- e) kod preuzimanja proizvođač je dužan predložiti protokole o kemijskim i mehaničkim svojstvima materijala od kojih je proizvedena oprema, kao i ispitne izvještaje kojima se potvrđuju tehnička svojstva iste,
- f) naručitelj zadržava pravo kvalitativnog preuzimanja opreme tijekom proizvodnje materijala i opreme.

4) Ponavljanje ispitivanja

U slučaju da rezultati ispitivanja na odabranim uzorcima nisu sukladni odredbama ovih specifikacija, ispitivanje će se ponoviti na dvostruko većem broju uzoraka. Ako ni kod ponovljenog ispitivanja rezultati nisu zadovoljavajući odbit će se preuzimanje cijele šarže ponuđene za preuzimanje.

Svaki proizvedeni element kontaktne mreže, osim oznake proizvođača i kontaktnog broja, mora imati oznaku mjeseca i godine proizvodnje.

Dokument "Specifikacije materijala i specifikacije ispitivanja elemenata KM" odnose se na sve elemente koji se primjenjuju na kontaktnoj mreži izmjeničnog sustava 25 kV, 50 Hz na elektrificiranim prugama hrvatskih željeznica.

5) Ponuda mora sadržavati:

- Rok odnosno dinamiku parcijalne isporuke opreme, ne duže od 45 dana od davanja dispozicije/narudžbenice,
- Rok valjanosti ponude je najmanje 120 (stodvadeset) dana od dana otvaranja ponude,
- Jamstvo za kvalitetu isporučene opreme je 3 (tri) godine od dana primopredaje izvedenih radova između krajnjeg Naručitelja (Investitor) i Izvođača,
- Naručitelj zadržava pravo određivanja dinamike naručivanja opreme i pravo promjene količina iz upita ovisno o potrebama,
- Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente,
- Narudžba opreme će se vršiti sukladno izdavanjem narudžbenica ovisno o potrebama naručitelja,
- Narudžba će se vršiti od jednom ili sukcesivno, u minimalno jednoj pošiljci,
- U cijenu mora biti uračunat trošak transporta opreme do odredišta koji je naveden u tablicama ovog predmeta

Sastavio: Krešimir Grgić

Pregledao i odobrio:

Mario Pokupec,
Direktor poslovnog područja POSIT

U Zagrebu, 03.03.2025.g.



HŽ INFRASTRUKTURA

ELEKTROTEHNIČKI POSLOVI ODRŽAVANJA
Trg kralja Tomislava 11, 10000 ZAGREB

**SPECIFIKACIJE MATERIJALA
I SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA ELEMENATA
KONTAKTNE MREŽE**

ZAGREB, 2009

SADRŽAJ

SPECIFIKACIJE MATERIJALA I SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJE MATERIJALA I SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA ELEMENATAKM	4
Uvod	4
Sadržaj	4
A /SPECIFIKACIJE MATERIJALA	4
Predmet Specifikacije	4
B /SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA	5
Predmet Specifikacije	5
A /SPECIFIKACIJE MATERIJALA	6
SPECIFIKACIJA ZA ČELIČNE PROFILE I ČELIK ZA KOVANJE	6
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 1	6
DIO I	6
DIO II	7
PRILOG	7
SPECIFIKACIJA ZA ČELIČNE CIJEVI	8
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 2	8
SPECIFIKACIJA ZA ČELIČNE VIJKE	9
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 3	9
SPECIFIKACIJA ZA VIJKE ODNEHRĐAJUĆIH ČELIK	10
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 4	10
SPECIFIKACIJA ZA UŽAD ODNEHRĐAJUĆIH ČELIKA	11
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 5	11
SPECIFIKACIJA ZA TEMPER LIJEV	12
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 6	12
SPECIFIKACIJA ZA SIVI LIJEV	13
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 7	13
SPECIFIKACIJA ZA ELEMENTE OD BAKRA	14
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 8	14
SPECIFIKACIJA ZA SPOJNE ELEMENTE OD BAKRA	15
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 9	15
SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE ODALUMINIJSKE BRONCE	16
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 10	16
SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD KOSITRENE BRONCE	17
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 11	17
SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD ALUMINIJA	18
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.12	18
SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD ALUMINIJSKIH LEGURA	19
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 13	19
SPECIFIKACIJA ZA KOMPOZITNE IZOLATORE	20
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 14	20

SPECIFIKACIJA ZA VRUĆE POCINČAVANJE	22
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 15	22
SPECIFIKACIJA ZA ZAKOVICE OD ALUMINIJSKIH LEGURA	23
SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br. 16	23
 B /SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA ELEMENATA KM	24
STANDARDNA ISPITIVANJA SVIH ELEMENATA KM	24
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 100	24
POSEBNA ISPITIVANJA VIJAKA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA	25
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 101	25
ISPITIVANJE NAZATEZANJEUŽADIOD NERĐAJUĆEG ČELIKA	27
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 102	27
ISPITIVANJA ELEMENATA OD TEMPER LIJEVA	28
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 103	28
ISPITIVANJA ELEMENATA OD SIVOG LIJEVA	29
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 104	29
ISPITIVANJE ODLJEVKA OD ALUMINIJSKE I KOSITRENE BRONCE	30
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 105	30
ISPITIVANJE ODLJEVKA OD ČISTOG ALUMUNIJA I ALUMINIJSKIH LEGURA	31
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 106	31
ISPITIVANJE IZOLATORA	32
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 107	32
ISPITIVANJE ZAVRŠNIH SKLOPOVA I SPOJEVA	34
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 108	34
ISPITIVANJA STEZALJKI KONTAKTNOG VODIČA ZA POLIGONATOR I VJEŠALJKU	35
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 109	35
SPECIJALNA ISPITIVANJ SKLOPOVA NA ZATEZANJE	36
SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br. 110	36
A/ OVJESNA OPREMA	36
B/ OPREMA ZA ZATEZANJE	39
C/ ELEMENTI ZA ELASTIČNE PORTALE	39
ZAVRŠNE ODREDBE	41

KONTAKTNA MREŽA IZMJENIČNOG SUSTAVA 25 kV, 50 Hz

SPECIFIKACIJE MATERIJALA I SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA ELEMENATA KM

Uvod

Materijali koji se koriste za proizvodnju elemenata KM moraju odgovarati uvjetima ovih Specifikacija. Pored toga značajniji elementi KM podvrgavat će se ispitivanjima, kako bi se provjerila njihova svojstva u okviru postojećih proizvodnih uvjeta.

Usprkos tome, što se ove dvije vrste Specifikacija ne mogu u potpunosti odvojiti, podjela je napravljena na slijedeći način:

A/ SPECIFIKACIJE MATERIJALA, koje uglavnom obuhvaćaju svojstva materijala i svojstva ovisna o vrsti proizvoda i primjeni.

B/ SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA, koje uglavnom obuhvaćaju svojstva i vrste ispitivanja koja će se obaviti na izrađenim elementima, vrijednosti ispitivanja i opis specijalnih ispitivanja.

Ove dvije vrste Specifikacija zajedno čine cjelinu Specifikacija.

Sadržaj:

A/ SPECIFIKACIJE MATERIJALA

Predmet specifikacije	Norma	Broj
▪ Čelični profili i čelik za kovanje	HRN EN 10025, HRN EN 10083	1
▪ Čelične cijevi	HRN EN 10210	2
▪ Čelični vijci	HRN EN ISO 898-1, ISO 898-2	3
▪ Vijci od nehrđajućeg čelika	HRN EN ISO 4017, HRN EN ISO 4014, HRN EN ISO 3506-1	4
▪ Užad od nehrđajućeg čelika	HRN EN 12385-4 TAB12, HRN EN 10264-4, HRN EN 10088-3	5
▪ Temper lijev	HRN EN 1562	6
▪ Sivi lijev	HRN EN 1561	7
▪ Dijelovi od bakra	EN 1718, EN 13601, EN 50027	8
▪ Spojni elementi od bakra	EN 1718, EN 13601, 50027	9
▪ Odljevci od aluminijske bronce	HRN EN 1714, EN 1982	10
▪ Odljevci od kositrene bronce	EN 1982	11
▪ Odljevci od aluminija	HRN EN 1706	12
▪ Odljevci od aluminijskih legura	EN 573-3, EN 573-4, EN 1706, EN 575, EN 1676	13
▪ Kompozitni izolatori	HRN EN 50151, IEC 61109, HRN EN 61462,	14
▪ Vruće pocinčavanje	HRN EN ISO 1461	15
▪ Zakovice od aluminijskih legura	EN 573-3, EN 573-4, EN 1706, EN 575, EN 1676	16

B/ SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA:

Predmet specifikacije	Broj
▪ Standardna ispitivanja svih elemenata KM	100
▪ Posebna ispitivanja vijaka od nehrđajućeg čelika	101
▪ Ispitivanje na zatezanje užadi od nehrđajućeg čelika	102
▪ Ispitivanje elemenata od temper lijeva	103
▪ Ispitivanje elemenata od sivog lijeva	104
▪ Ispitivanje odljevaka od aluminijske i kositrene bronce	105
▪ Ispitivanje odljevaka od čistog aluminija i aluminijskih legura	106
▪ Ispitivanje izolatora	107
▪ Ispitivanje završnih sklopova i spojeva	108
▪ Ispitivanje stezaljki kontaktnog vodiča za poligonator i vješaljku	109
▪ Specijalna ispitivanja sklopova na zatezanje	110

A/ SPECIFIKACIJE MATERIJALA

SPECIFIKACIJE ZA ČELIČNE PROFILE I ČELIK ZA KOVANJE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.1

1.1. Ova Specifikacija se odnosi na čelične profile (upotrijebljene samostalno ili kao dio sklopa) i na elemente i dijelove od kovanog čelika.

DIO I

1.2. Čelik koji se upotrebljava za profile (otvoreni profili, ploče, šipke itd.) biti će Siemens - Martenov ili elektrolučni čelik i imati će jednu od tri navedene kakvoće:

- trgovački čelik
- standardni čelik,
- čelik visoke kakvoće

1.3. Trgovački čelik mora imati slijedeća svojstva:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ najmanja zatezna čvrstoća | 34 daN/mm ² |
| ▪ granice razvlačenja, najmanje | 19 daN/mm ² |
| ▪ produženje, najmanje | 28 % |
| ▪ sadržaj fosfora, manji od | 0,06 % |
| ▪ sadržaj sumpora, manji od | 0,06 % |

1.4. Standardni čelik mora imati slijedeća svojstva:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ najmanja zatezna čvrstoća | 42 daN/mm ² |
| ▪ granice razvlačenja, najmanje | 24 daN/mm ² |
| ▪ produženje, najmanje | 23 % |
| ▪ sadržaj ugljika, manji od | 0,20 % |
| ▪ sadržaj fosfora, manji od | 0,05 % |
| ▪ sadržaj sumpora, manji od | 0,05 % |

1.5. Čelik visoke kakvoće mora imati slijedeća svojstva:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ najmanja zatezna čvrstoća | 52 daN/mm ² |
| ▪ granice razvlačenja, najmanje | 36 daN/mm ² |
| ▪ produženje, najmanje | 22 % |
| ▪ sadržaj ugljika, manji od | 0,22 % |
| ▪ sadržaj fosfora, manji od | 0,05 % |
| ▪ sadržaj sumpora ,manji od | 0,05 % |

1.6. Za ostala svojstva čeličnih profila, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se:

- HRN EN 10025

DIO II

1.7. Čelik za kovanje mora imati slijedeća svojstva:

▪ najmanja zatezna čvrstoća	60 daN/mm ²
▪ granice razvlačenja, najmanje	34 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	15 %
▪ sadržaj ugljika	0,37 – 0,44 %

1.8. Za ostala svojstva čelika za kovanje, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se i HRN EN 10083.

1.9. Kovani uzorci koji su izrađeni od čeličnih profila kao što su šipke, kutnici, ploče itd. mogu imati kakvoću navedenu u Dijelu I.

1.10. Svi uzorci moraju biti vruće pocinčani prema Specifikaciji br.15.

PRILOG

1.11. Čelici koji će se upotrebljavati za KM pripadat će standardnim i čelicima visoke kakvoće.

1.12. Standardni čelik mora imati slijedeća svojstva:

▪ najmanja zatezna čvrstoća	37 daN/mm ²
▪ granice razvlačenja, najmanje	22 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	25 %
▪ sadržaj ugljika, manji od	0,20 %
▪ sadržaj fosfora, manji od	0,06 %
▪ sadržaj sumpora, manji od	0,06 %

1.13. Čelik visoke kakvoće mora imati slijedeća svojstva:

▪ najmanja zatezna čvrstoća	50 daN/mm ²
▪ granice razvlačenja, najmanje	35 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	22 %
▪ sadržaj ugljika, manji od	0,20 %
▪ sadržaj fosfora, manji od	0,05 %
▪ sadržaj sumpora, manji od	0,05 %

SPECIFIKACIJA ZA ČELIČNE CIJEVI

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.2

2.1. Ova Specifikacija odnosi se na bešavne čelične cijevi, vruće ili hladno vučene.

2.2. Upotrijebljeni čelik za ove cijevi ne smije imati sadržaj sumpora veći od 0,06 % i sadržaj fosfora veći od 0,06 %.

2.3. Tolerancije crnih cijevi, prije pocinčavanja:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ na vanjskom promjeru | $\pm 0,35 \text{ mm}$ |
| ▪ na debljini stijenke | $\pm 10 \%$ |
| ▪ na dužini | $+ 10 \text{ mm}, -0 \text{ mm}$ |
| ▪ iskrivljenosti ne veću od 1 mm na dužini većoj od 500 mm | |

2.4. Crne cijevi prije pocinčavanja moraju imati slijedeća mehanička svojstva:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ najmanja zatezna čvrstoća | 55 daN/mm ² |
| ▪ granice razvlačenja, najmanje | 36 daN/mm ² |
| ▪ produženje, najmanje | 17 % |

2.5. Za ostala svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se HRN EN 10210.

Ako se ispitivanja obavljaju poslije pocinčavanja, gore navedena mehanička svojstva ne mogu se provjeravati.

Ispitivanja se moraju obaviti prije pocinčavanja.

2.6. Sve čelične cijevi moraju biti u potpunosti vruće pocinčane na vanjskim i unutarnjim površinama, sukladno Specifikaciji br.15.

SPECIFIKACIJA ZA ČELIČNE VIJKE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.3

- 3.1. Ova specifikacija se odnosi na pocinčane čelične vijke i matice i općenito na sve pocinčane čelične elemente koji imaju dijelove s navojem.
- 3.2. Promjer narezanog dijela ne smije biti manji od 14 mm.
- 3.3. Vijci i ostali elementi s navojem proizvodit će se od standardnog čelika i čelika visoke kakvoće.
- 3.4. Standardni čelik mora imati najmanju zateznu čvrstoću 40 daN/mm², a čelici visoke kakvoće 50 daN/mm².
- 3.5. Granica razvlačenja i produženja ne može se provjeravati za vrijeme ispitivanja, ali produženje garantirano ne smije ni u kojem slučaju biti manja od 10 %.
- 3.6. Svi navoji su metrički, a dimenzije navoja mogu se modificirati, kako bi se uzela u obzir debljina naknadne zaštite vrućim pocinčavanjem.
- 3.7. Za ostala svojstva, koja ovdje nisu navedena primjenjivat će se standardi HRN EN ISO 898-1 i ISO 898-2.
- 3.8. Svi čelični vijci, matice i ostali slični elementi moraju biti vruće pocinčani prema Specifikaciji br.15.
Preciznije kazano, svi navoji moraju biti potpuno pocinčani, dok matice ili ženski navoji mogu biti pročišćeni prorezivanjem nakon pocinčavanja.
- 3.9. Visina matica koje se vruće pocinčavaju mora biti jednaka dimenziji navoja.

SPECIFIKACIJAZA VIJKE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.4

4.1. Ova Specifikacija se odnosi na vijke i matice od nehrđajućeg čelika i općenito na elemente od nehrđajućeg čelika koji imaju dijelove s navojem.

4.2. Promjer narezanog dijela će u svim slučajevima iznositi 8mm,10mm ili 12 mm.

4.3. Kemijski sastav čelika mora biti slijedeći:

▪ sadržaj ugljika, najviše	0,08 %
▪ sadržaj mangana, najviše	2,00 %
▪ sadržaj silicija, najviše	1,00 %
▪ sadržaj sumpora, najviše	0,03 %
▪ sadržaj fosfora, najviše	0,05 %
▪ sadržaj kroma, najviše	20,00 %
▪ sadržaj kroma, najmanje	18,00 %
▪ sadržaj nikla, najviše	12,00 %
▪ sadržaj nikla, najmanje	8,00 %

4.4. Mehanička svojstva nehrđajućeg čelika:

	za vučene šipke	za valjane šipke
▪ najmanja zatezna čvrstoća	65 daN/mm ²	60 daN/mm ²
▪ granica razvlačenja, najmanje	30 daN/mm ²	22 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	30 %	40 %
▪ tvrdoća po Brinell-u, najmanje	170	-

Granica razvlačenja je sila koje uzrokuje trajno produženje ispitivanog uzorka za 0,2 % mjereno nakon prestanka opterećenja.

Uz svaku isporuku od 500 kg vijaka moraju se priložiti 3 epruvete zbog obavljanja ispitivanja, ali ne manje od 2 epruvete.

4.5. Svi navoji su metrički.

Za ostala svojstva koja nisu ovdje navedena primjenjivat će se HRN EN ISO 4017, HRN EN ISO 4014 i HRN EN ISO 3506-1.

SPECIFIKACIJA ZA UŽAD OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.5

5.1. Ova Specifikacija se odnosi na užad od nehrđajućeg čelika.

5.2. Kemijski sastav čelika mora biti slijedeći:

▪ sadržaj ugljika, najviše	0,08 %
▪ sadržaj mangana, najviše	2,00 %
▪ sadržaj silicija, najviše	1,00 %
▪ sadržaj sumpora, najviše	0,03 %
▪ sadržaj fosfora, najviše	0,05 %
▪ sadržaj kroma, najviše	20,00 %
▪ sadržaj kroma, najmanje	18,00 %
▪ sadržaj nikla, najviše	12,00 %
▪ sadržaj nikla, najmanje	8,00 %

5.3. Mehanička svojstva pojedinačnih žica u užetu moraju biti u skladu s HRN EN 12385-4 TAB12, HRN EN 10264-4 i HRN EN 10088-3.

Ako se uzorci žica za ispitivanje vade iz užeta, tada dozvoljena mehanička čvrstoća može biti manja za 3 %.

SPECIFIKACIJA ZA TEMPER LIJEV

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.6

6.1. Ova Specifikacija se odnosi na elemente od temper lijeva.

6.2. Temper lijev će imati crnu strukturu (američki tip).

6.3. Kemijski sastav temper lijeva mora biti slijedeći:

	najmanje	najviše
▪ sadržaj ugljika	1,80 %	3,00 %
▪ sadržaj silicija	0,80 %	2,00 %
▪ sadržaj mangana	0,30 %	0,60 %
▪ sadržaj sumpora	0,06 %	0,20 %
▪ sadržaj fosfora	0,00 %	0,15 %

6.4. Mehanička svojstva nehrđajućeg čelika moraju biti:

- najmanja zatezna čvrstoća 37 daN/mm²
- granica razvlačenja, najmanje 22 daN/mm²
- produženje, najmanje 14 %
- tvrdoća po Brinell-u, najmanje 110

Ove vrijednosti se odnose na ispitivanja obavljenim na epruvetama s promjerom cilindričnog tijela 12 mm. Produženje se mjeri na dužini tri promjera.

6.5. Osim utvrđivanja spomenutih mehaničkih svojstava potrebno je obaviti i ispitivanje na savijanje u skladu sa standardom HRN EN ISO 7438.

6.6. Epruvete za ispitivanje na vlak i savijanje lijevat će se zajedno sa svakom šaržom odljevaka i biti će podvrgnuta istom procesu temperiranja kao i svi odljevci te šarže. Epruvete moraju biti označene oznakom pripadajuće šarže.

6.7. Iz svake količine do 1000 kg isporučenih elemenata od temper lijeva, za ispitivanja treba pripremiti najmanje 3 epruvete.

6.8. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se HRN EN 1562.

6.9. Svi dijelovi od temper lijeva moraju biti vruće pocinčani prema Specifikaciji br.15.

6.10. Za toleranciju dimenzija i druga ispitivanja na izrađenim elementima vidi "Specifikacije ispitivanja" i to one dijelove, koji se mogu primijeniti na ovaj materijal.

SPECIFIKACIJA ZA SIVI LIJEV

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.7

- 7.1. Ova Specifikacija se odnosi na elemente od sivog lijeva.
- 7.2. Najmanja prekidna čvrstoća sivog lijeva je 15 daN/mm².
- 7.3. Provjeravanje kakvoće lijevanja i drugih mehaničkih svojstava (osim zatezne čvrstoće) nije potrebno.
- 7.4. Za druga svojstva, koje ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se HRN EN 1561.
- 7.5. Svi elementi od sivog lijeva trebaju biti obojeni.
- 7.6. Za toleranciju dimenzija i druga ispitivanja na izrađenim elementima vidi "Specifikacije ispitivanja" i to one dijelove, koji se mogu primijeniti na ovaj materijal.

SPECIFIKACIJA ZA ELEMENTE OD BAKRA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.8

- 8.2. Ova Specifikacija se odnosi na elemente od bakra.
- 8.3. Upotrijebiti se može samo elektrolitički bakar s najmanjim sadržajem bakra od 99,9%.
- 8.4. Uvijek se upotrebljava polutvrđi bakar.
- 8.5. Druga svojstva, koja ovdje nisu navedena primjenjivat će se EN 1718, EN 13601, EN 50027.

SPECIFIKACIJA ZA SPOJNE ELEMENTE OD BAKRA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.9

- 9.1. Ova Specifikacija se odnosi na spojne elemente od bakra.
- 9.2. Upotrijebiti se može samo elektrolitički bakar s najmanjim sadržajem bakra od 99,9%.
- 9.3. Navoji moraju biti "plinski" .
- 9.4. Druga svojstva, koja ovdje nisu navedena primjenjivat će se EN 1718, EN 13601, EN 50027.

SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD ALUMUNIJSKE BRONCE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.10

10.1. Ova Specifikacija se odnosi na odljevke od aluminijske bronce.

10.2. Kemijski sastav aluminijske bronce mora biti:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ▪ aluminij | 8-12 % |
| ▪ nikal | prema izboru isporučitelja |
| ▪ željezo + mangan | ne više od 10 % |
| ▪ bakar | ne manje od 82 % |
| ▪ cink | ne više od 0,5 % |

10.3. Mehanička svojstva Al-bronce moraju biti:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ▪ najmanja prekidna čvrstoća | 60 daN/mm ² |
| ▪ granica razvlačenja, najmanje | 25 daN/mm ² |
| ▪ produženje, najmanje | 20 % |
| ▪ tvrdoća po Brinell-u, najmanje | 130 |

Granica razvlačenja je sila koje uzrokuje trajno produženje ispitivanog uzorka za 0,2 % mjereno nakon prestanka opterećenja.

Ispitivanje na zatezanje koje se izvodi u cilju provjeravanja spomenutih vrijednosti obaviti će se na epruvetama koje se sastoje od centralnog cilindričnog tijela koje na oba kraja ima cilindrične glave. Dimenzije epruvete moraju biti slijedeće:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ promjer centralnog tijela | 6,35 ± 0,12 mm |
| ▪ poprečni presjek centralnog tijela | 31,67 mm ² |
| ▪ dužina centralnog tijela | 57 mm |
| ▪ dio centralnog tijela koji će se uzeti kao baza za proračun produženja | 50,8 mm |
| ▪ polumjer zakrivljenosti između tijela i glava | 75 mm |

Epruvete mogu biti lijevane u kalupima ili napravljene strojnom obradom od lijevanih komada većih dimenzija, ovisno od izbora isporučitelja, i označene oznakom pripadnosti šarži iz koje su ponuđeni lijevani dijelovi.

Uz svaku isporuku do 500 kg materijala moraju se priložiti 3 epruvete zbog provjere, ali ne manje od 3. U svakoj isporuci neovisno od njene težine mora se napraviti jedna kemijska analiza.

10.4. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se HRN EN 1714, EN 1982.

10.5. Za toleranciju dimenzija i druga ispitivanja na izrađenim elementima vidi "Specifikacije ispitivanja" i to one dijelove, koji se mogu primijeniti na ovaj materijal.

SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD KOSITRENE BRONCE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.11

11.1. Ova Specifikacija se odnosi na odljevke od kositrene bronce.

11.2. Kemijski sastav kositrene bronce mora biti:

▪ bakar	88±1 %
▪ kositar	10±0,5 %
▪ cink	2±0,5 %
▪ olovo, ne više od	0,5 %
▪ ukupan iznos ostalih sastojaka osim nikla, ne više od	0,15 %

11.3. Mehanička svojstva kositrene bronce moraju biti:

▪ najmanja prekidna čvrstoća	20 daN/mm ²
▪ granica razvlačenja, najmanje	10 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	10 %
▪ tvrdoća po Brinell-u, najmanje	65

Granica razvlačenja je sila koje uzrokuje trajno produženje ispitivanog uzorka za 0,2 % mjereno nakon prestanka opterećenja.

Ispitivanje na zatezanje koje se izvodi u cilju provjeravanja spomenutih vrijednosti obaviti će se na epruvetama koje se sastoje od centralnog cilindričnog tijela koje na oba kraja ima cilindrične glave. Dimenzije epruvete moraju biti sljedeće:

▪ promjer centralnog tijela	6,35 ± 0,12 mm
▪ poprečni presjek centralnog tijela	31,67 mm ²
▪ dužina centralnog tijela	57 mm
▪ dio centralnog tijela koji će se uzeti kao baza za proračun produženja	50,8 mm
▪ polumjer zakrivljenosti između tijela i glava	75 mm

Epruvete mogu biti lijevane u kalupima ili napravljene strojnom obradom od lijevanih komada većih dimenzija, ovisno od izbora isporučitelja, i označene oznakom pripadnosti šarži iz koje su ponuđeni lijevani dijelovi.

Uz svaku isporuku do 500 kg materijala moraju se priložiti 3 epruvete zbog provjere, ali ne manje od 3. U svakoj isporuci neovisno od njene težine mora se napraviti jedna kemijska analiza.

11.4. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se EN 1982.

11.5. Za toleranciju dimenzija i ostala ispitivanja na izrađenim elementima vidi "Specifikacije ispitivanja" i to one dijelove, koji se mogu primijeniti na ovaj materijal.

SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD ALUMINIJA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.12

12.1. Ova Specifikacija se odnosi na čiste aluminijske odljevke.

12.2. Aluminij mora imati najmanju čistoću od 99,5 %, dok drugi sastojci ne smiju biti veći od:

▪ željezo	0,40 %
▪ silicij	0,30 %
▪ bakar	0,02 %
▪ cink	0,07 %
▪ druge nečistoće	0,02 %svaka nečistoća

12.3. Ispitivanja i provjeravanja obavljat će se prema odredbama navedenim u Specifikaciji br.13 za odljevke od aluminijskih legura.

12.4. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena primjenjivat će se HRN EN 1706.

SPECIFIKACIJA ZA ODLJEVKE OD ALUMINIJSKIH LEGURA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.13

13.1. Ova Specifikacija se odnosi na odljevke od aluminijskih legura.

13.2. Kemijski sastav aluminijskih legura mora biti:

▪ silicij		11,5-13 %
▪ magnezij		0,27-0,40 %
▪ mangan		0,35-0,65 %
▪ bakar, najviše	ingoti0,05 %	odljevci0,10 %
▪ željezo, najviše	ingoti0,60 %	odljevci0,80 %
▪ cink	ingoti0,05 %	odljevci0,10 %
▪ nikl	ingoti0,10 %	odljevci0,10 %
▪ nečistoće ukupno, isključujući željezo	ingoti0,15 %	odljevci0,30 %
▪ aluminij	ostatak	

13.3. Mehanička svojstva aluminijskih legura isporučenih u sirovom stanju, bez termičke obrade moraju biti slijedeće:

▪ najmanja zatezna čvrstoća	19 daN/mm ²
▪ granica razvlačenja, najmanje	11 daN/mm ²
▪ produženje, najmanje	2 %
▪ tvrdoća po Brinell-u, najmanje	65

Dimenzija epruveta moraju odgovarati navedenim u HRN EN 10002, EN 1715.

13.4. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se EN 573-3, EN 573-4, EN 1706, EN 575, EN 1676.

13.5. Za toleranciju dimenzija i druga ispitivanja na izrađenim elementima vidi "Specifikacije ispitivanja" i to one dijelove, koji se mogu primijeniti na ove materijale.

SPECIFIKACIJA ZA KOMPOZITNE IZOLATORE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.14

- 14.1. Ova Specifikacija se odnosi na kompozitne izolatore (HRN EN 50151, IEC 61109, HRN EN 61462).
- 14.2. Ispitivanja i provjeravanja koja se obavljaju na ovim elementima dijele se na uobičajene tri vrste: tipska, serijska i ispitivanja uzoraka.
- 14.3. Tipska ispitivanja obavljaju se u cilju provjere vrijednosti koje garantira isporučitelj kao i druga svojstva koja su ovdje navedena.
- 14.4. Serijska ispitivanja sastoje se od slijedećih ispitivanja:
- a/ kontrola dimenzija pomoću šablona ili drugih sprava,
 - b/ vizualni pregled,
 - c/ primjena tijekom najmanje 2 minute s trostrukim najvećim radnim opterećenjem
 - d/ provjera jedno-minutnog podnosivog napona industrijske frekvencije jednakog garantiranoj vrijednosti u trajanju jedne minute. Preskoci, oštećenja ili promjene čak i na površini izolacijskog dijela ne registriraju se.
- 14.5. Ispitivanja uzoraka sastoje se od slijedećih ispitivanja:
- a/ kontrola dimenzija pomoću šablona ili drugih sprava,
 - b/ ispitivanje podnosivog napona u suhom,
 - c/ ispitivanje preskoka u suhom,
 - d/ ispitivanje podnosivog napona na kiši,
 - e/ ispitivanje preskoka na kiši,
 - f/ impulsno ispitivanje preskoka,
 - g/ apsorpciono ispitivanje obavlja se uranjanjem ispitivanih komada u vodu na temperaturi od 10 do 15 °C za vrijeme od 24 sata bez prekida. Upijanje vode ne smije biti veće od 0,2 % od težine izolacijskog dijela,
 - h/ ispitivanje pougljenjenja obavlja se na slijedeći način:
Ispitni uzorak stavlja se pod raspršeni mlaz slane tekućine, koja se sastoji od vode kojoj je dodano 10 % kuhinjske soli i 1,2 % magnezijevog klorida. Površinu uzorka treba prskati mlazom tekućine, čija je jedinična količina $0,4 \text{ cm}^3 / \text{dm}^2 \pm 10 \%$ u minuti. Mlaz tekućine treba s uzdužnom osi izolatora, mjereno u okomitoj ravnini, zatvarati kut od 20°. Srednja točka osi izolatora treba biti udaljena $80 \pm 5 \text{ cm}$ od otvora mlaznice.

Izolator najprije treba podvrgnuti djelovanju slane tekućine u vremenu od 10 minuta, a poslije toga bez prekidanja mlaza, izolator treba podvrgnuti i izmjeničnom naponu 50 Hz čija je vrijednost 80 % od one koja bi u jednakim uvjetima okoline prouzrokovala preskok.

Ovom naponu se izolator podvrgava u vremenu od 4 sata s prekidima po 10 minuta na kraju svakog sata. Za vrijeme tih 10 minuta izolator se iznosi iz prostorije gdje se ispituje i stavlja na otvoreni prostor kako bi se sušio. Kad se izolator poslije 10 minuta prekida bude ponovno podvrgao ispitivanju, elektrode

treba međusobno zamijeniti kako bi se isto naponsko polje primijenilo alternativno i na jedan i na drugi kraj izolatora.

Snaga visokonaponskog transformatora, koji se koristi za ova ispitivanja, treba biti takva da u trenutku preskoka dozvoli maksimalnu struju od 0,9 do 1,0 A uz primjenu pogodnog graničnog otpornika. Na kraju četverosatnog ispitivanja na površini ne smiju se primijetiti nikakvi vidljivi tragovi karbonizacije,

- i/ Ispitivanja kuta gubitaka treba obaviti u cilju pronalaženja kuta gubitaka izolatorskog materijala. Ovaj kut treba iznositi između 0,01 i 0,03. Ovo ispitivanje se ne izvodi na štapnim izolatorima,
- j/ Ispitivanje na zatezanje obavlja se opterećivanjem do loma. Lom tijela izolatora ne smije nastupiti kod opterećenja koje je manje od onoga koje se dobije množenjem najmanjeg poprečnog presjeka tijela izolatora s 30 daN/mm^2 ,
- k/ Ispitivanje na tlak obavlja se tako što se komad cilindričnog dijela čija je dužina jednaka njegovom peterostrukom promjeru, podvrgava tlaku. Čvrstoća na tlak ne smije biti manja od 30 daN/mm^2 ,
- l/ Ispitivanje na savijanje obavlja se iz razloga provjere najvećeg naprezanja na savijanje i tlak izolacijskog dijela tijela izolatora što mora iznositi 45 daN/mm^2 . Kod mjerenja profila za vrijeme ispitivanja, može se izračunati modul elastičnosti koji ne smije biti manji od 1200 daN/mm^2 ,
- m/ Metalne kape na tijelu izolatora ispituju se prema Specifikacijama čije se odredbe mogu primijeniti na njih.

14.6. Za vrijednosti ispitivanja vidi "Specifikacije ispitivanja".

SPECIFIKACIJA ZA VRUĆE POCINČAVANJE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.15

15.1. Ova Specifikacija se odnosi na sve željezne elemente (osim elemenata od nehrđajućeg čelika) koji se zaštićuju vrućim pocinčavanjem.

15.2. Pocinčavanje će biti obavljeno uranjanjem elemenata u rastopljeni cink.

Druge vrste pocinčavanja, kao galvansko pocinčavanje, šerardizacija i slično nisu dozvoljene.

15.3. Pocinčavanje treba imati svojstva navedene u HRN EN ISO 1461

Težina sloja nanesenog cinka ne smije biti manja od slijedećih vrijednosti:

Element	težina sloja nanesenog cinka po kvadratnom metru površine	
	prosječna vrijednost g/m ²	najmanja vrijednost g/m ²
a) za sve elemente osim vijaka	610	500
b) za vijke promjera 14 mm i više	380	340

Broj potapanja u cilju provjeravanja težine sloja nanesenog cinka ne smije biti manji od 7 za grupu a) ,i manji od 6 za grupu b).

15.4. Matice i ženski navoji mogu biti pročišćeni nakon pocinčavanja.

15.5. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena i za tumačenje spomenutih vrijednosti primjenjivat će se HRN EN ISO 1461.

SPECIFIKACIJA ZA ZAKOVICE OD ALUMINIJSKIH LEGURA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.16

16.3. Ova Specifikacija se odnosi na aluminijske legure za izradu zakovica.

16.4. Kemijski sastav aluminijske legure za izradu zakovica treba biti slijedeći:

	najmanje	najviše
▪ silicij	0,60 %	1,20 %
▪ magnezij	0,50 %	0,85 %
▪ mangan	0,25 %	0,70 %
▪ bakar		0,10 %
▪ željezo, najviše		0,45 %
▪ cink		0,10 %
▪ krom		0,10 %
▪ aluminij	ostatak	

16.5. Mehanička svojstva aluminijskih legura za izradu zakovica moraju biti slijedeća:

▪ najmanja zatezna čvrstoća	24 daN/mm ²
▪ granica razvlačenja, najmanje	14 daN/mm ²
▪ produženje	8 %

16.6. Za druga svojstva, koja ovdje nisu navedena primjenjivat će se EN 573-3, EN 573-4, EN 1706, EN 575, EN 1676.

B/ SPECIFIKACIJE ISPITIVANJA ELEMENATA KM

STANDARDNA ISPITIVANJA SVIH ELEMENATA KM

SPECIFIKACIJA MATERIJALA Br.100

- 100.1. Ova specifikacija se odnosi na dijelove KM koji se upotrebljavaju posebno ili čine dio sklopova.
- 100.2. Provjera dimenzija i ispitivanje prema ovim Specifikacijama obavlja se na količini od najmanje 0,1 % od ponuđene količine za preuzimanje.
- 100.3. Ispitivanje materijala vršit će se prema Specifikacijama materijala.
- 100.4. Ispitivanje kakvoće pocinčavanja vršit će se prema Specifikacijama materijala.
- 100.5. Druga ispitivanja kompletnih sklopova navedena su u drugim Specifikacijama ispitivanja.
- 100.6. Količina uzoraka koji se podvrgavaju ispitivanju navedena je u Završnim odredbama.
- 100.7. Tipska ispitivanja vrše se u pravilu samo na prototipovima.

POSEBNA ISPITIVANJA VIJAKA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.101

101.1. Ova Specifikacija obuhvaća ispitivanja na savijanje, torziju i plastičnom deformacijom, koja se obavlja na vijcima od nehrđajućeg čelika.

101.2. Ispitivanje na savijanje izvodi se pričvršćivanjem vijka u čeljusti škripca, tako da narezani dio vijaka ostane stršiti za polovinu promjera iznad čeljusti. Zatim se vijak savija udarcima čekića dok os savijenog dijela vijka ne dostigne kut 165° u odnosu na os preostalog nedeformiranog dijela vijka između čeljusti (vidi sliku). Na vijku se poslije toga pri vizualnom pregledu ne smiju uočiti pukotine.

101.3. Ispitivanje na torziju obavlja se učvršćivanjem glave vijka u čeljusti škripca. Zatim se na vijak stavlja čelična ploča koja za vijke 8 mm mora imati otvor promjera 9 mm, za vijke 10 mm, promjera 11 mm i za vijke 12 mm promjera 14 mm, a preko nje čelična podložna pločica.

Na vijak se stavlja matica standardne visine kakva se isporučuje s vijkom. Između glave vijka i čelične ploče ne smije se umetnuti nikakva podložna pločica. Ukupna debljina čelične ploče i podložne pločice treba biti jednaka (s tolerancijom od 1 mm) debljini dijela na koji se vijak montira u stvarnoj primjeni.

Podmazivanje nareza vijka i matice kao i ostalih dijelova sklopa nije dozvoljeno.

Maticu treba pritezati pomoću dinamometarskog ključa sve do loma, a najveći moment savijanja ne smije biti manji od 3 daNm za vijke 8 mm, 6,5 daNm za vijke 10 mm i 12 daNm za vijke 12 mm.

101.4. Ispitivanje plastičnom deformacijom obavlja se tako da se vijak stavlja u dovoljno jak čelični komad koji ima otvor čiji je promjer jednak promjeru vijka uvećan za 1 mm. Ovaj otvor mora biti izbušen pod kutom od 75° .

Vijak se stavlja u otvor dok njegova glava jednom svojom točkom ne dodirne površinu čeličnog komada. Poslije toga se vijak udarcima čekića deformira sve dok ostali dijelovi glave vijka u potpunosti ne nalegnu na površinu čeličnog komada (slika 1).


Nehrđajući čelik je zadovoljavajuće kakvoće, ako na mjestu savijanja ne nastanu pukotine (pregled se obavlja povećalom).

101.5. Ispitivanje ovalnosti matice obavlja se tako da se kroz maticu provuče čelična šipka čiji je promjer jednak 0,9 x promjer matice. Matica se nakon toga spljosne oko uvučene čelične šipke.


Vizualnim pregledom na matici ne smiju se uočiti pukotine (pregled se obavlja povećalom).

101.6. Vijci podvrgnuti ispitivanjima na torziju i savijanje moraju se slomiti kako bi se vizualno pregledala struktura prijeloma, koja mora biti jednolika i glatka.

101.7. Ispitivanje se obavlja na 0,5 % vijaka i matice od količine koja je ponuđena za preuzimanje ili najmanje po 3 komada za svaku vrstu ispitivanja.

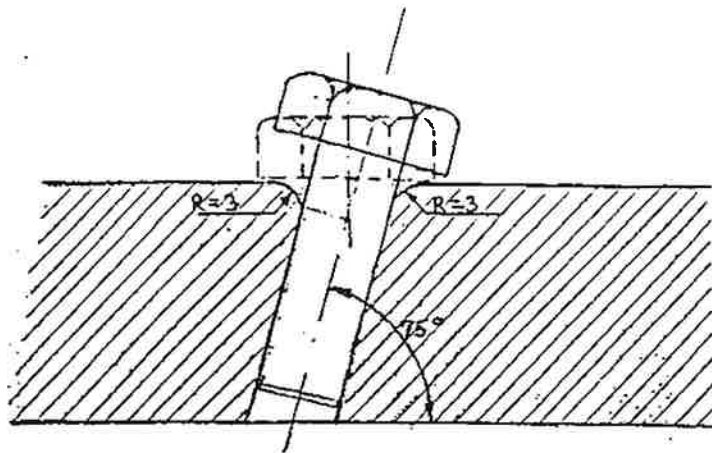

sl.1. (101.4.)

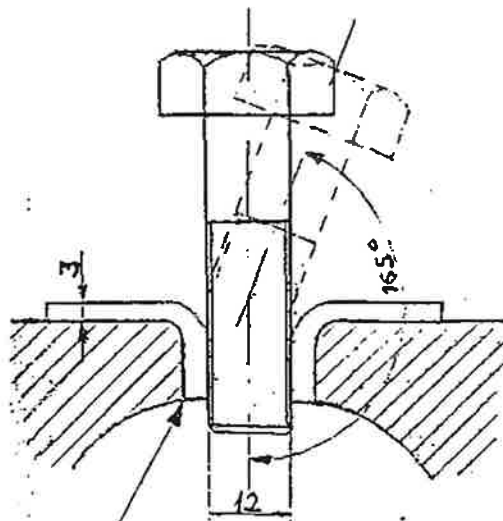

sl.2 (101.2.)

25 x 3 Bakreni tuljak

ISPITIVANJA NA VLAK UŽADI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.102

- 102.1. Ova Specifikacija odnosi se na užad od nehrđajućeg čelika.
- 102.2. Uzorak užeta treba se podvrgnuti ispitivanju na vlak. Dužina uzorka i metoda završetka ovise o praksi laboratorija kod kojeg se obavlja ispitivanje.
- 102.3. Kod svake isporuke treba izvršiti jedno takvo ispitivanje.

ISPITIVANJA ELEMENATA OD TEMPER LIJEVA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.103

103.1. Ova Specifikacija odnosi se na vruće pocinčane elementa od temper lijeva.

103.2. Dimenzije crnih elemenata prije vrućeg pocinčavanja moraju biti unutar tolerancija naznačenih na crtežima. Ako tolerancije na crtežima nisu navedene, trebaju se primijeniti slijedeće tolerancije:

- za dimenzije do 30 mm + 0,9 (– 0,4 mm)
- za dimenzije preko 30 mm + (0,7mm + 0,7 %)
 -(0,3mm + 0,3 %)

Ovoj provjeri se podvrgava 0,2 % od ukupne ponuđene količine za preuzimanje, ali ne manje od 2, odnosno najviše 10 komada.

103.3. Uz provjeru dimenzija i ispitivanja kakvoće vrućeg pocinčanja potrebno je slomiti 0,2 % od ukupne ponuđene količine za preuzimanje, ali najmanje 1, odnosno najviše 5 uzoraka treba slomiti kako bi se provjerila kakvoća lijevanja i struktura materijala.

Slomljena površina mora biti jednolike srebrnaste strukture bez mjehurića, nečistoća šljake, pukotina i začepjenja.

Osim toga najmanje 3 komada treba montirati na pripadajuće im dijelove kao u praksi poradi provjere i drugih svojstva.

ISPITIVANJA ELEMENATA OD SIVOG LIJEVA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.104

- 104.2. Ova Specifikacija odnosi se na elemente od sivog lijeva.
- 105.2. Dimenzije nezaštićenih elemenata moraju biti unutar tolerancija naznačenih na crtežima. Ako tolerancije na crtežima nisu navedene, treba se primijeniti tolerancija od $\pm 5 \%$ za svaku dimenziju.
- 105.3. Težina pojedinog uzorka ne smije se razlikovati od teoretske težine za više od 4% dok se prosječna težina 3 komada, izabrana nasumce iz grupe, ne smije razlikovati od teoretske težine za više od $2,5 \%$.
- 105.4. Ovoj provjeri se podvrgava $0,2 \%$ od ukupne ponuđene količine za preuzimanje, ali ne manje od 3, odnosno najviše 20 komada.

ISPITIVANJE ODLJEVAKA OD ALUMINIJSKE I KOSITRENE BRONCE

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.105

105.1. Ova Specifikacija odnosi se na odljevke od aluminijske i kositrene bronce.

105.2. Odljevci trebaju imati zadovoljavajuće glatku površinu, bez vidljivih oštećenja, kao što su loša lijevanost, mjestimični nedostaci materijala, šupljine, ostaci šljake, oštri rubovi itd. Jednako tako ni u tijelima odljevaka ne smije biti ostataka šljake.

U tijelima odljevaka ne smiju se nalaziti mjehuri ili plinom ispunjene šupljine osim u specijalnim slučajevima, gdje je potpuna eliminacija istih nemoguća.

U tim slučajevima mjehuri i plinom ispunjene šupljine mogu se nalaziti u područjima gdje je stvarno naprezanje elemenata u eksploataciji najmanje.

Za otkrivanje ovakvih oštećenja može se tražiti radiografsko ispitivanje elemenata kod kojih se smatra da bi takva pojava mogla biti opasna, i u takvim slučajevima ovo ispitivanje čini sastavni dio ispitivanja kod preuzimanja.

105.3. Dimenzije elemenata moraju se nalaziti unutar tolerancija naznačenih na crtežima. Ako tolerancije na crtežima nisu navedene, treba se primijeniti tolerancija $\pm 2\%$ od teoretskih dimenzija s najmanjom vrijednošću od $\pm 0,5$ mm.

105.4. Provjerava se 0,2 % od ukupne ponuđene količine za preuzimanje, ali ne manje od 3, odnosno najviše 10 komada. Uzorci moraju zadovoljiti slijedeća ispitivanja:

- provjeru dimenzija,
- vizualni pregled stanja površine (točka 105.2.).
Površina mora biti čista i bez ostataka ulja, pijeska i metalne strugotine.
- ispitivanja na vlak, ako se to traži Specifikacijom br.110,
- radiografsko ispitivanje, tamo gdje se pretpostavlja da će biti potrebno (na najviše 5 elemenata).

ISPITIVANJE ODLJEVAKA OD ČISTOG ALUMINIJA I ALUMINIJSKIH LEGURA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.106

- 106.1. Ova Specifikacija odnosi se na odljevke od čistog aluminija i odljevke od aluminijskih legura.
- 106.2. Odljevci trebaju imati zadovoljavajuće glatku površinu, bez vidljivih oštećenja, kao što su loša lijevanost, mjestimični nedostaci materijala, šupljine, ostaci šljake, oštri rubovi itd. Isto tako ni u tijelima odljevaka ne smije biti ostataka šljake.
- U tijelima odljevaka ne smiju se nalaziti mjehuri ili plinom ispunjene šupljine osim u specijalnim slučajevima, gdje je nemoguća potpuna eliminacija istih.
- U tim slučajevima mjehuri i plinom ispunjene šupljine mogu se nalaziti u područjima gdje je stvarno naprezanje elemenata u eksploataciji najmanje.
- Za otkrivanje ovakvih oštećenja može se tražiti radiografsko ispitivanje elemenata kod kojih se smatra da bi takva pojava mogla biti opasna i u takvim slučajevima ovo ispitivanje čini sastavni dio ispitivanja kod preuzimanja.
- 106.3. Stvarne dimenzije elemenata moraju se nalaziti unutar tolerancija naznačenih na crtežima. Ako tolerancije na crtežima nisu navedene, treba se primijeniti tolerancija $\pm 2 \%$ od teoretskih dimenzija s najmanjom vrijednošću od $\pm 0,5 \text{ mm}$.
- 106.4. Provjerava se 0,5 % od ukupne ponuđene količine za preuzimanje, ali ne manje od 2, odnosno najviše 5 komada. Uzorci moraju zadovoljiti slijedeća ispitivanja:
- provjeru dimenzija,
 - vizualni pregled stanja površine (točka 106.2.).
Površina mora biti čista i bez ostataka ulja, pijeska i metalne strugotine.
 - ispitivanja na vlak, ako se to traži Specifikacijom br.110,
 - radiografsko ispitivanje, tamo gdje se pretpostavlja da će biti potrebno (na najviše 3 elementa).

ISPITIVANJE KOMPOZITNIH IZOLATORA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.107

107.1. Ova Specifikacija odnosi se na kompozitne izolatore.

107.2. Ispitivanje spojnih elemenata izolatora (kapa, kuka vijaka itd.) i ispitivanje kakvoće pocinčavanja obavlja se prema odgovarajućim Specifikacijama materijala.

107.3. Električna svojstva izolatora koja kod ispitivanja treba provjeravati su slijedeća (vidi Specifikacije materijala br.14):

Električna svojstva	Tip izolatora					
	A	B	C	D	E	F
▪ podnosivi napon industrijske frekvencije 50 Hz						
- na suhom	140	140	140	125	140	140
- na kiši okomito	95	95	95	95	95	95
- na kiši vodoravno	125	125	125	-	125	125
▪ 50 %-tni udarni preskočni napon (oblika vala $\frac{1}{2}$ /50 s)						
- (+) polaritet	250	250	250	190	250	250
- (-) polaritet	270	270	270	250	270	270

pri čemu su tipovi izolatora:

- A
 - izolator zatege
 - izolator potpore
 - viseći izolator
- B
 - izolator kosnika
- C
 - zatezni izolator
- D
 - izolator obilaznog voda
 - izolator rastavljača
- E
 - izolatori za umetanje u vozni vod
 - gornji izolator sekcijskog izolatora
 - donji izolator sekcijskog izolatora
- F
 - izolator kišobran konzole AZ 85

107.4. Mehanička svojstva izolatora, koja kod ispitivanja treba provjeriti su slijedeća (vidi Specifikaciju materijala br.14):

Mehanička svojstva	Tip izolatora					
	A	B	C	D	E	F
▪ najmanja prekidna vlačna sila /daN/	3.000	3.000	10.000	1.000	6.500	-
▪ najmanja podnosiva tlačna sila /daN/	-	-	-	-	-	8.900
▪ najmanji prekidni moment savijanja /daNm/	100	400	-	420	-	650
▪ najmanji prekidni torzioni moment /daNm/	-	-	-	350	-	700

107.5. Druga ispitivanja, koja se mogu primijeniti na kompozitne izolatore navedena su u Specifikaciji materijala br.14.

ISPITIVANJE ZAVRŠNIH SKLOPOVA I SPOJEVA

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.108

108.1. Ova Specifikacija odnosi se na sklopove i spojeve kod kojih se završavaju vodiči ili druga užad.

108.2. Svaki element u sastavu završnih sklopova i spojeva treba biti izrađen u skladu s odredbama Specifikacija materijala gdje su one primjenjive.

108.3. Osim ispitivanja koja su obuhvaćena Specifikacijama materijala, završni sklopovi i spojevi trebaju se podvrgnuti slijedećem ispitivanju:

Sklop se treba montirati na vodič odgovarajuće dužine za koji je namijenjen.

U pravilu, ovakva montaža treba obuhvati dva završna sklopa i jedan spoj koji se povezuju pomoću dva komada vodiča ili užeta, čija najmanja dužina iznosi 2 m.

Vodiči i užad za ispitivanje moraju biti novi.

Montirane sklopove i spoj treba opteretiti silom zatezanja jednakom $\frac{2}{3}$ najmanje prekidne sile vodiča ili užeta i održavati je stalnom 2 minute.

Poslije dvominutne primjene sile ni u kojem elementu završnih sklopova i spojeva smije nastupiti pojava trajne deformacije. Od ovog se izuzimaju tanki elementi (ako takvi postoje) koji su u dodiru s vodičem ili užetom (kao na primjer stezne pločice ili ulošci).

Poslije toga sila se smanjuje do nule a zatim ponovno postupno povećava do prekida ili izvlačenja bilo kojeg dijela koji je uključen u ispitivanje.

Sila kod koje nastupa prekid ili izvlačenje treba biti jednaka ili veća 90 % - tne od teoretske najmanje prekidne sile vodiča ili užeta.

Poslije tog ispitivanja obavlja se demontiranje završnih sklopova što se mora obaviti uz pomoć istih alata koji se upotrebljavaju za montiranje.

108.4. Količina završnih sklopova i spojeva koji se trebaju podvrgnuti ovom ispitivanju je 3 sklopa za svaki tip spoja.

ISPITIVANJE STEZALJKI KONTAKTNOG VODIČA ZA POLIGONATOR I VJEŠALJKU

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.109

- 109.1. Ova Specifikacija odnosi se na stezaljke kontaktnog vodiča za poligonator i vješaljku.
- 109.2. Svaki detalj ovih stezaljki treba biti u skladu s odredbama Specifikacija materijala gdje su one primjenjive.
- 109.3. Stezaljke kontaktnog vodiča za poligonatore i stezaljke kontaktnog vodiča za vješaljke podvrgavaju se slijedećem tipskom ispitivanju i ispitivanju uzoraka. Ove stezaljke treba ispitati na sposobnost međusobnog stezanja i spajanja. Potrebno je za ispitivanja osigurati dva čelična profila, koji zamjenjuju kontaktni vodič. Jedan od njih ima teoretske najmanje dozvoljene dimenzije, a drugi najveće dozvoljene dimenzije kontaktnog vodiča.
- Oba polutijela stezaljki montiraju se na najmanji dozvoljeni čelični profil kontaktnog vodiča, pri čemu se polutijela smiju međusobno približiti na međusobni razmak 4 mm s tolerancijom (+2) (-0) mm. Montiranje i sila pritiska ostvaruje se rokom bez bilo kakvih pomoćnih alata. Kod montiranja na najveći dozvoljeni čelični profil kontaktnog vodiča pod jednakim uvjetima kao za montiranje na najmanji čelični profil, dozvoljeno je međusobno približavanje polutijela najviše 10 mm s tolerancijom (+0) (-2) mm.
- 109.4. Stezaljke kontaktnog vodiča za vješaljke podvrgavaju se slijedeći tipski ispitivanjima i ispitivanju uzoraka. Stezaljka se montira na čelični profil koji predstavlja kontaktni vodič s najmanjim dozvoljenim dimenzijama. Stezaljka se tijekom jedne minute opterećuje silom 120 daN koja djeluje usporedno s osi kontaktnog vodiča i pri tome ne smije nastupiti klizanje. Poslije toga stezaljka se opterećuje silom 200 daN koja djeluje okomito na kontaktni vodič. Tom se prilikom stezaljka ne smije iščupati. Ova ispitivanja obavljaju se na dvije različite stezaljke.
- Posljednje ispitivanje može se obaviti također i upotrebom komada kontaktnog vodiča (umjesto čeličnog profila) kojeg nose dvije stezaljke kontaktnog vodiča za poligonator, postavljene jedna pored druge. Nijedna od ove tri stezaljke ne smije se istrgnuti s vodiča.
- 109.5. Ovakvom ispitivanju podliježe 0,1 % komada ponuđenih za isporuku, ali najviše 6 uzoraka po svakoj isporuci.

SPECIJALNA ISPITIVANJ SKLOPOVA NA ZATEZANJE

SPECIFIKACIJA ISPITIVANJA Br.110

- 110.1. Ova Specifikacija obuhvaća vlačna ispitivanja koja se obavljaju na sastavljenim spojnim elementima.
- 110.2. Vlačna sila povećava se postupno sve do loma. Način ispitivanja treba biti takav da se ostvare sile koje su vjerne stvarnim opterećenjima u pogonu.
- 110.3. Ispitivanja su slijedeća:

A/ OVJESNA OPREMA

- 110.3.1. Izolatori zatege i potpore HŽ: 200150, 202550
Sile ispitivanja naznačene su u Specifikacijama materijala br.14 i Specifikacijama ispitivanja br.107.
- 110.3.2. Podesivi vijak 14 i 16 HŽ: 200300, 200350
Dva vijka za podešavanje u poluodvinutom stanju opterećuju se stalnom silom 750 daN i kod te sile tijela vijaka moraju se okretati bez deformacija na poluvijcima. Poslije toga sila se povećava do loma vijka za podešavanje, koji ne smije nastupiti prije nego što sila dostigne vrijednost 4500 daN.
Ispitivanje uzoraka ponuđene za preuzimanje: U prethodnom stavku navedenog postupka ispitivanja podvrgava se 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, sli najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci.
- 110.3.3. Stezaljke s kukom i očkom 41 i 51 HŽ: 200400, 201900
a) Polutijelo stezaljke s kukom (obje veličine) opterećuju se silom koja djeluje usporedno s osi kuke sve do njenog loma. Drugi takav uzorak obje veličine opterećuje se silom koja djeluje okomito na os kuke a treći takav uzorak obje veličine silom koja djeluje pod kutom od 45°. Prijelom u sva tri slučaja opterećenja smije nastupiti tek nakon što sila postigne vrijednost 1700 daN u prvom, 2200 daN u drugom i 1900 daN u trećem slučaju opterećenja.
b) Polutijelo stezaljke s prstenom (obje veličine) opterećuje se silom koja djeluje u ravnini očke, usporedno s njegovom osi.
Drugi takav uzorak (obje veličine) opterećuje se silom koja djeluje okomito na os očke, a treći uzorak obje veličine opterećuje se silom koja djeluje pod kutom od 45°. Prijelom smije nastupiti tek nakon što je sila postigla vrijednost 2200 daN u prvom, 1050 daN u drugom i 1400 daN u trećem slučaju opterećenja.
c) Polutijelo stezaljke s očkom (obje veličine) opterećuje se silom koja djeluje okomito na ravninu očke i prolazi kroz njen centar, sve do loma koji smije nastupiti tek nakon što je sila postigla vrijednost 400 daN.
d) Kompletan sklop stezaljke (obje veličine) opterećuju se vlačnom silom koja prolazi kroz centar očke i kuke sve do loma, koji ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 1700 daN.
Ispitivanje uzoraka ponuđenih za isporuku prema točki d):

Ispitivanju se podvrgava 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci i za svaku od dvije veličine.

- 110.3.4. Stezaljka s kukom za nosivo uže i stezaljka s kukom za dva nosiva užeta HŽ: 200500, 202900

Tri stezaljke se podvrgavaju vlačnoj sili koja djeluje usporedno s osi kuke i okomito na tijelo stezaljke sve do loma stezaljke. Lom ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 1500 daN.

Ispitivanje uzoraka ponuđenih za isporuku: Ispitivanje se obavlja na podvrgava se 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, sli najmanje 1, odnosno najviše 2 komada po svakoj isporuci.

- 110.3.5. Stezaljka za nosač poligonatora 41 i 51 HŽ: 200700, 202100

Kuka se ispituje kako je navedeno pod točkom a) za elemente u točki 110.3.3. Prijelomna sila za obje veličine ne smije biti manja 1000 daN u prvom, 2000 daN u drugom i 1300 daN u trećem slučaju opterećenja.

Dva polutijela stezaljke s kukom montiraju se jedno uz drugo i opterećuju vlačnom silom koja prolazi kroz obje kuke, sve do loma, koji ne smije nastupiti kod sile manje od 1000 daN (ovo ispitivanje odgovara točki d/ iz točke 110.3.3.).

- 110.3.6. Izolator kosnika konzole HŽ: 200850

Ispitivanja su naznačena u Specifikacijama materijala br.14 i Specifikacijama ispitivanja br.107.

- 110.3.7. Nosač poligonatora 30 i 41 HŽ: 200900, 202200

a) Dvije očke nosača (obje veličine) zakovane su na cijev i opterećuju se u ravnini očke silom usporednom s osi cijevi sve do loma koji ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 1700 daN.

b) Jedna očka (obje veličine) opterećuje se silom okomitom na ravninu očke koji prolazi kroz njen centar sve dok ne nastupi lom koji smije nastupiti tek kad sila postigne vrijednost od 300 daN.

Ispitivanja uzoraka ponuđenih za preuzimanje prema točki a):

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci i za svaku od dvije veličine.

- 110.3.8. Držač poligonatora 30 i 41 HŽ: 201000, 202300

a) Dva tijela držača (obje veličine) opterećuju se silom djelujući u ravnini koja prolazi kroz centar očke i os cijevi na kojoj je držač montiran u pogonu. S ravninom prstena sila zatvara kut 10°. Ona se povećava sve do loma koji ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 600 daN.

b) Jedno tijelo držača (obje veličine) opterećuju se silom koja djeluje u ravnini iz točke a) ali okomito na nju, i prolazi kroz centar očke. Sila se povećava do loma koji ne smije nastupiti prije nego što ona postigne vrijednost 300 daN.

c) Kompletan držač poligonatora (obje veličine) montiran na komadu cijevi opterećuje se kao pod točkom a) ali silom koja djeluje u ravnini koja prolazi kroz

centar očke. Lom ili pojava klizanja držača po cijevi ne smije nastupiti do sile 600 daN.

Ispitivanje uzoraka ponuđenih za preuzimanje prema točki c):

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci i za svaku od dvije veličine.

110.3.9. Poligonator

HŽ: 201100, 205700,
205800

Tri sklopa formirana od dvije kuke i po dvije glave poligonatora montiranju se na komad cijevi poligonatora dužine 10 cm, koje su zakovane na oba kraja cijevi i zatežu se silom koja prolazi kroz centar obje kuke, sve do loma bilo kojeg elementa ovog sklopa. Lom ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 600 daN.

Ispitivanja uzoraka ponuđenih za preuzimanje:

Ispitivanju se podvrgava jedan takav komad po svakoj isporuci.

110.3.10. Stezaljka kontaktnog vodiča za poligonator

HŽ: 201200

Ispitivanje se vrši prema odredbama Specifikacije ispitivanja br.109.

110.3.11. Stezaljka V vješaljke 30 i 41

HŽ: 201400, 202400

a) Dva tijela stezaljke (obje veličine) opterećuju se silom koja djeluje u ravnini očke i usporedno osi tijela sve do pojave loma koji ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 2200 daN.

b) Jedno tijelo stezaljke (obje veličine) opterećuju se silom koja je okomita na ravninu očke i prolazi kroz njegov centar. Lom ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 500 daN.

Ispitivanja uzoraka ponuđenih za preuzimanje prema točki a):

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 2, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci i za svaku od dvije veličine.

110.3.12. Uška alke za užu $\varnothing$ 5, stezaljka s U vijkom fi 5-7 i obujmica V vješaljke

HŽ: 201500, 201700,
201800

Po jedan sklop ovih elemenata ispituje se prema odredbama Specifikacije ispitivanja br.108.

110.3.13. Nosač stezaljke kontaktnog vodiča 30 i 41

HŽ: 202700, 202750

a) Nosač stezaljke obje veličine montiran na svojoj cijevi ne smije se slomiti niti prokliziti kod sile manje od 1000 daN koja djeluje na os nosača i usporedno s osi cijevi.

b) Nosač stezaljke obje veličine montiran na svojoj cijevi ne smije se slomiti niti prokliziti kod sile manje od 200 daN koja djeluje na os nosača i okomita je na os cijevi.

Pri svakoj isporuci obavlja se jedno ispitivanje prema točki a).

B/ OPREMA ZA ZATEZANJE

- 110.3.14. Izolatori za umetanje u vozni vod HŽ: 300950, 400250
Ispitivanja se obavljaju sukladno odredbama Specifikacije materijala br.14 i Specifikacije ispitivanja br.107.
- 110.3.15. Uška alka za uže fi 10-10,5 stezaljka sa U vijkom fi HŽ: 300200, 300100,
10-12, zatezna alka, uška alke za uže fi 11,8 300300, 300700
Ispitivanja se obavljaju sukladno odredbama Specifikacije ispitivanja.
- 110.3.16. Stezaljka s U vijcima fi 13-16, uška alke za uže fi 16 HŽ: 301800, 301900
Ispitivanja se obavljaju sukladno odredbama Specifikacije ispitivanja.
- 110.3.17. Podesivi vijak za podešavanje 16 HŽ: 300600
Ispitivanja se obavljaju na isti način kao kod podesivog vijka 14 (točka 110.3.2.) s tim da stalna sila za okretanje tijela vijaka bude 1750 daN, a najmanja prijelomna sila 8000 daN.
- 110.3.18. Podesivi vijak 20 HŽ: 302000
Ispitivanja se obavljaju na isti način kao kod podesivog vijka 14 (točka 110.3.2.) s tim da konstantna sila za okretanje tijela vijaka bude 2300 daN, a najmanja prijelomna sila 12000 daN.
- 110.3.19. Opruga za zatezanje poprečnog užeta HŽ: 302600
Kod tipskog ispitivanja dva sklopa opruge podvrgavaju se utvrđivanju preciznosti djelovanja.

C/ ELEMENTI ZA ELASTIČNE PORTALE

- 110.3.20. Vilica s očkom HŽ: 302200
Jedna vilica s očkom montirana kao u eksploataciji zateže se silom 10000 daN. Kod te sile ne smije nastupiti lom.
Ispitivanje se obavlja na 3 % uzoraka od ukupne količine ponuđene za preuzimanje.
Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci.
- 110.3.21. Stezaljka sa U vijcima za poprečno nosivo uže HŽ: 302100
Ispitivanje se izvodi sukladno odredbama Specifikacije ispitivanja br.108.
- 110.3.22. Stezaljka s U vijcima i očkom HŽ: 203000
Ispitivanje je jednako ispitivanju stezaljke s kukom za nosivo uže (točka 110.3.4.).
- 110.3.23. Klizna stezaljka jednostrukog i dvostrukog HŽ: 203200, 203800

poprečnog užeta

Dvije kompletne stezaljke oba tipa podvrgavaju se zatezanju usporedno osi vilice i očke. Prijelom ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 1500 daN.

Po svakoj isporuci ispitivanja iz prethodnog stavka podvrgava se po jedna stezaljka svakog tipa.

110.3.24. Spojna pločica sa očkom

HŽ: 203400

a) Na stezaljku sa kukom za nosivo uže montiraju se dvije pločice pa se čitav sklop opterećuje vlačnom silom koja djeluje kroz očku i kuku. Sila kod koje će nastupiti prijelom ne smije biti manja od 2000 daN.

b) Plosnati dio pločice učvršćuje se u čeljustima škripca. Zatim se očka opterećuje vlačnom silom koja djeluje okomito na ravninu očke i kroz njegov centar. Sila kod koje će nastupiti lom ne smije biti manja od 500 daN.

Ispitivanja uzoraka ponuđenih za preuzimanje prema točki a):

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci.

110.3.25. Stezaljka kontaktnog vodiča za vješaljku

HŽ: 500400

Ispitivanje se obavlja prema odredbama Specifikacije ispitivanja br.109.

110.3.26. Sekcijski izolator

HŽ: 400100

Sekcijski izolator, montiran kao u pogonu, opterećuje se preko krajeva kontaktnog vodiča silom 2000 daN u trajanju od 2 minute. Kod ove sile ne smije nastupiti pojava deformacije bilo kojeg elementa sekcijskog izolatora ili pojava klizanja vodiča. Poslije toga sila se povećava sve do loma bilo kojeg elementa sekcijskog izolatora ili pojave klizanja vodiča, što ne smije nastupiti kod sile manje od 3500 daN.

110.3.27. Kompozitni izolator za umetanje u vozni vod

HŽ: 400250

Ispitivanje se obavlja sukladno odredbama Specifikacije materijala br.14 i Specifikacije ispitivanja br.107.

110.3.28. Držać poligonatora na elastičnu portalu

HŽ: 203600

Na šipku koja ima promjer poprečnog užeta montiraju se 3 držača i opterećuju vlačnom silom koja djeluje u ravnini. Sila treba djelovati kroz centar očke usporedno s osi šipke za 1 uzorak, okomito na os šipke za drugi, a pod kutom od 45° za treći uzorak. Sila kod koje će nastupiti prijelom ne smije ni u kojem slučaju biti manja od 1200 daN.

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci.

110.3.29. Kuka kotača nosivog užeta

HŽ: 204004

Dvije kuke se podvrgavaju opterećenju vlačnom silom koja djeluje kroz njihove osi, a lom ne smije nastupiti prije nego što sila postigne vrijednost 1500 daN.

Ispitivanje se obavlja na 0,2 % komada od ukupne ponuđene količine za isporuku, ali najmanje 1, odnosno najviše 3 komada po svakoj isporuci.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Specifikacije materijala i Specifikacije ispitivanja odnose se na sve elemente koji se primjenjuju na kontaktnoj mreži izmjeničnog sustava 25 kV, 50 Hz i na preradi kontaktne mreže istosmjernog sustava 3 kV u izmjenični sustav 25 kV, 50 Hz na elektrificiranim prugama hrvatskih željeznica.
2. Preuzimanje dijelova i sklopova kontaktne mreže provodi se na slijedeći način:
 - a) pregled količina dijelova i sklopova ponuđenih za preuzimanje,
 - b) odabir uzoraka za detaljan pregled i ispitivanje sukladno Specifikacijama,
 - c) za pregled i ispitivanje uzoraka metodom slučajnog odabira, uzima se najmanje 0,1% komada uzoraka od količine ponuđene za preuzimanje, odnosno najmanje jedan (1), a najviše 20 komada što ovisi o vrsti i količini uzoraka ponuđenih za preuzimanje.
 - d) ponuditelj je dužan o svom trošku ponuditi veći broj komada od naručenih za broj koji će se uništiti prilikom ispitivanja i preuzimanja,
 - e) kod preuzimanja ponuditelj je dužan predložiti protokole o kemijskim i mehaničkim svojstvima materijala od kojih je proizvedena oprema.
3. Svaki proizvedeni element kontaktne mreže, osim oznake proizvođača i kontaktnog broja, mora imati oznaku mjeseca i godine proizvodnje.
4. Ponavljanje ispitivanja

U slučaju da rezultati ispitivanja na odabranim uzorcima nisu sukladni odredbama ovih specifikacija, ispitivanje će se ponoviti na dvostruko većem broju uzoraka. Ako ni kod ponovljenog ispitivanja rezultati nisu zadovoljavajući odbit će se preuzimanje cijele šarže ponuđene za preuzimanje.

Zagreb, listopad 2009.

HŽ INFRASTRUKTURA
ELEKTROTEHNIČKI POSLOVI ODRŽAVANJA